


PRÜFBERICHT

Bestimmung der Druckspannungs-Verformungseigenschaften in Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2

Produkt :	7210 LS, 8 mm	Prüfer :	K.Althaus
Herstelldatum :	15.06.2009	Prüfdatum :	18.06.2009

Anl.-Nr. :	3-3146	Kraftbereich	6000,00 N
Spannelement :	50 x 50 mm	Stauchungsbereich	35,00 %
Raumgewicht kg/m ³ :	735	Geschwindigkeit	5,00 mm/min
Raumtemperatur °C :	22,0	Vorlast	15,00 N
rel.Luftfeuchtigkeit :	50 %	Stauchung auf	30,00 %
		Zyklen	4,00

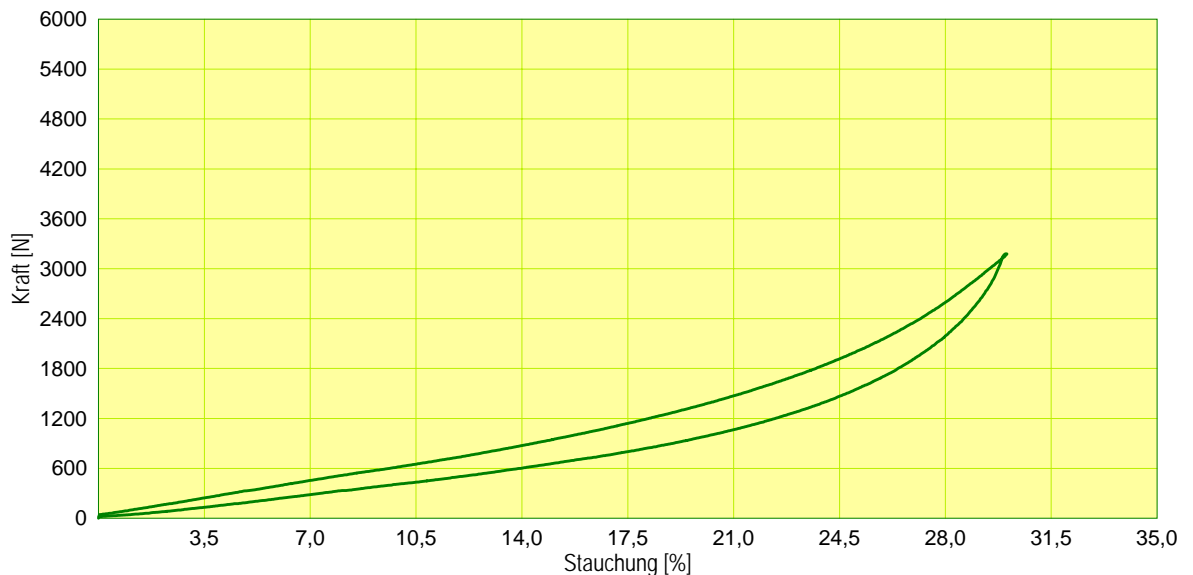

Nr	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	CC kPa	H %
1	50,000	50,000	8,10	1265,33	33,34

Bemerkung:

Da dieser Ausdruck maschinell erstellt wurde, ist er auch ohne Unterschrift gültig.